

# Informacja

o wynikach kontroli  
bezpieczeństwa **łóżek dziecięcych**



## INFORMACJA

### o wynikach kontroli bezpieczeństwa łóżek dziecięcych

**Termin:** II/III kwartał 2021 roku.

**Kontrolujący w ramach planu:** 16 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (kontrola ogólnokrajowa).


**Cel kontroli:** ocena bezpieczeństwa łóżek dziecięcych mieszkaniowych<sup>1</sup> pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów*<sup>2</sup>, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN 716-1+AC:2019-07 *Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa*<sup>3</sup>, w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

**Zakres podmiotowy kontroli:** kontrolami objęto 57 przedsiębiorców, w tym:

- 41 placówek detalicznych,
- 6 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych,
- 7 producentów,
- 1 importera,
- 1 pierwszego dystrybutora,
- 1 sprzedawcę hurtowego.

**Zakres przedmiotowy kontroli:** łącznie skontrolowano 125 partii łóżek dziecięcych.

Wykres 1. Pochodzenie skontrolowanych produktów

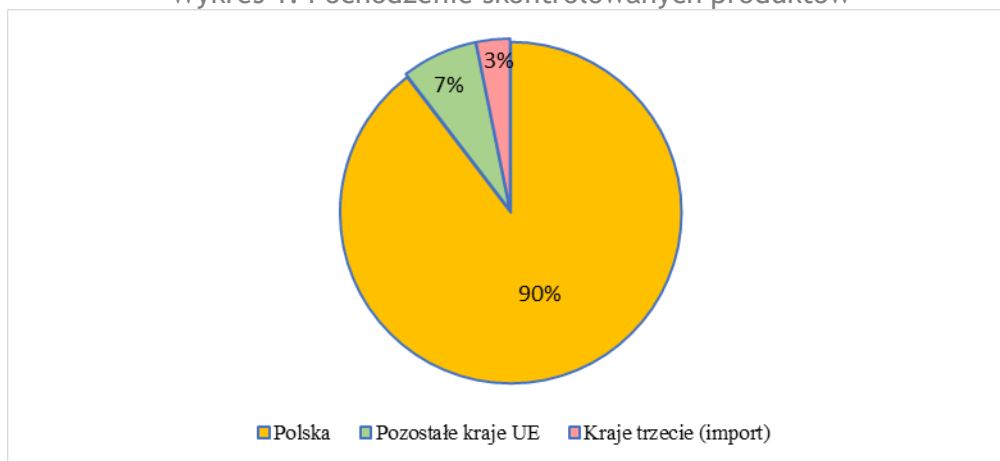

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej


<sup>1</sup> Norma dotyczy łóżek o długości wewnętrznej od 900 mm do 1400 mm, w tym z opcją składania. Łóżka o długości większej niż 140 cm traktowane są jak łóżka dla dorosłych i podlegają wymaganiom normy PN-EN 1725:2001 *Meble mieszkaniowe. Łóżka i materace. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań*.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 222.

<sup>3</sup> Metody badawcze łóżek i łóżek dziecięcych składanych określa norma PN-EN 716-2:2017-07 „*Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Metody badań*”.

**Wyniki kontroli:** ogółem zakwestionowano 28 partii produktów (co stanowi 22,4% wszystkich skontrolowanych), z czego w 7 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla użytkowników.

Wykres 2. Porównanie partii ogółem skontrolowanych i zakwestionowanych

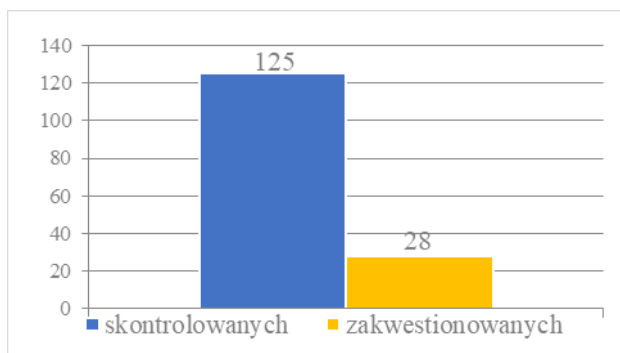

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej*

W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali

próbki 9 modeli łóżek dziecięcych do badań laboratoryjnych w zakresie wymagań mechanicznych określonych w normie PN-EN 716-1+AC:2019-07. Testy dały wyniki negatywne w przypadku 5 próbek (55,6% przebadanych laboratoryjnie), ujawniając różnego rodzaju nieprawidłowości (szczegóły w załączniku).

Natomiast w efekcie badań organoleptycznych zakwestionowano dodatkowo bezpieczeństwo

2 modeli łóżek dziecięcych z uwagi na możliwość łatwego usunięcia przez dziecko trzech szczebli znajdujących się w środku jednego z boków, z których każdy zakończony był z jednej strony sprężyną z niezabezpieczonym ostrym końcem.

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono łącznie w 25 partiach łóżek dziecięcych, co daje 20%.

Wykryte uchybienia to m.in.:

- niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania - 7 przypadków,
- brak danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek i/lub brak danych umożliwiających identyfikację produktu - 6 przypadków,
- brak instrukcji użytkowania - 2 przypadki,
- brak trwałego oznakowania wskazującego maksymalną grubość materaca, jaka może być zastosowana przy najwyższym położeniu dna łóżeczka - 2 przypadki.

**Działania Inspekcji Handlowej:** nieprawidłowości stwierdzono u 17 przedsiębiorców,

tj. u 29,8% skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Uzupelnienie braków w oznakowaniu następowało najczęściej jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych, niejednokrotnie w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Z kolei w przypadku partii produktów zakwestionowanych z uwagi na wady konstrukcyjne, kontrolowani przedsiębiorcy wstrzymali ich dalszą sprzedaż, a w 3 przypadkach zadeklarowali na etapie kontroli przeprowadzenie dobrowolnych działań naprawczych.

W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wystosowali do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek 5 wystąpień pokontrolnych/pism informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z wnioskami o usunięcie uchybień. Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

**Działania UOKiK:** do UOKiK wpłynęły dotychczas akta kontroli dotyczące 4 partii łóżek dziecięcych. Sprawy są na etapie analizy pod kątem zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

**Wnioski:** w ramach przeprowadzonych kontroli inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili uchybienia w blisko  $\frac{1}{4}$  skontrolowanych partii łóżek dziecięcych (22,4%).

Poprzednio ten asortyment był kontrolowany w III kwartale 2018 r., w ramach działań kontrolnych artykułów dla dzieci, podczas których sprawdzaniem objęto również nosidełka, barierki bezpieczeństwa, wózki dziecięce, smoczki do uspokajania niemowląt i wyroby do mocowania smoczków. W efekcie tych działań skontrolowano 26 partii łóżek dziecięcych, z czego zakwestionowano 11 z nich (42,3%), wyłącznie w zakresie oznakowania<sup>4</sup>.

Obecna kontrola wykazała procentowo niższy odsetek zakwestionowanych partii produktów, ale ujawniła łóżka dziecięce wadliwe konstrukcyjnie (7 partii), na co niewątpliwie wpływ miało przeprowadzenie badań laboratoryjnych.

Załącznik: zestawienie łóżek dziecięcych przebadanych laboratoryjnie

---

<sup>4</sup> W ramach tej kontroli ze względu na różne nieprawidłowości stwierdzono w łącznie 16,6% artykułów dla dzieci.

## PORADY DLA KONSUMENTÓW

Podczas zakupu łóżka dla dziecka sprawdź, czy:

- została dołączona instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca zasady prawidłowego montażu, użytkowania i konserwacji,
- na produkcie, jego opakowaniu lub w instrukcji znajduje się nazwa i adres producenta - wiadomo wtedy, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu.

Zweryfikuj również elementy konstrukcyjne i upewnij się, że co najmniej:

- wszystkie dostępne dla dziecka naroża i krawędzie są zaokrąglone i sfazowane,
- nie ma potencjalnych miejsc zakleszczenia, w szczególności głowy, ale i innych części ciała dziecka, np. palców,
- łóżka wykonane z drewna nie noszą śladów zgnilizny ani ataku owadów,
- naklejki i kalkomanie nie znajdują się w zasięgu dziecka na wewnętrznych powierzchniach boków i szczytów łóżka,
- łóżka z opcją składania są wyposażone w mechanizmy blokujące,
- jeżeli dno łóżka jest regulowane, zmiana pozycji z wyższej na niższą wymaga użycia narzędzia lub blokady,
- jeżeli jest ruchomy bok (przesuwany, opuszczany, składany), to posiada blokadę działającą automatycznie, gdy jest w najwyższym położeniu.

Pamiętaj również:

- przed pierwszym użyciem łóżka przeczytaj szczegółowo instrukcję użytkowania i przechowuj ją, aby w razie konieczności móc do niej zajrzeć,
- aby zapobiec obrażeniom dziecka w wyniku upadku, przestań użytkować łóżko, jeżeli dziecko potrafi się wspiąć i z niego wyjść,
- w łóżkach ze zintegrowanym materacem nie dokładaj drugiego materaca, gdyż jest ryzyko uduszenia się dziecka,
- w łóżkach bez materaca, sprawdź w instrukcji użytkowania, jakie parametry powinien posiadać odpowiedni materac,
- nie pozostawiaj w łóżku czegokolwiek, ani nie ustawiaj łóżka w pobliżu innego sprzętu, który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub spowodować uduszenie lub powieszenie dziecka, np. przewody, sznurki zasłon i żaluzji.